



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 3271-I

RAPPORTO DI PROVA

N. 6815 - 2009
del 28/09/2009

Committente:
OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23
25075 - NAVE - BS
Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs. personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S8 20/21m in falda

Risultato delle Analisi

Campione n.: **6520**


Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
			V. allegato		Tavola 1	Tavola 2
Granulometria						

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Daniele Dent





CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 3271-1


Spett.le Oasi Immobiliare srl
Via Sorelle Minola, 23
25070- Nave (BS)

Molinetto di Mazzano, 28.09.09

Oggetto: allegato al RDP Nr. 6815/2009

In base alle norme ASTM il terreno viene definito argilla limosa.
Di seguito è riportata la tabella delle singole frazioni

	Diametro maglie (mm)	% cumul. per passante	% ponderale delle principali classi granulometriche
Setaccio ASTM 3"	75	100,0%	Ghiaie: 0,55%
Setaccio ASTM 2"	50	100,0%	
Setaccio ASTM 1.5"	37,5	100,0%	
Setaccio ASTM 3/4"	19	100,00%	
Setaccio ASTM 3/8"	9,5	99,84%	
Setaccio ASTM n.4	4,75	99,45%	
Setaccio ASTM n.10	2	98,82%	
Setaccio ASTM n.18	1	98,05%	
Setaccio ASTM n.40	0,425	96,87%	
Setaccio ASTM n.60	0,25	96,28%	
Setaccio ASTM n.120	0,125	95,29%	
Setaccio ASTM n.200	0,075	94,08%	
			Limi e Argille: 94,08%

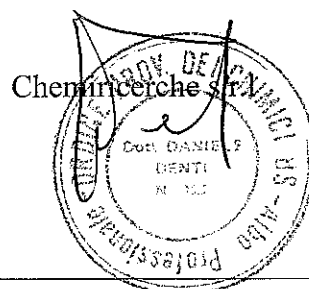

CHEMIRICERCHE srl